


**...über Abstände von Kaminen und Verbindungsstücken zu brennbaren Bauteilen**



**Kamine (Schornsteine) müssen (Gesetzestext)**

-von Holzbalken und von anderen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen mit vergleichbarer Abmessung einen Abstand von mindestens 2 cm, bei einschaliger Ausführung mindestens 5 cm

-von sonstigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 5 cm einhalten.

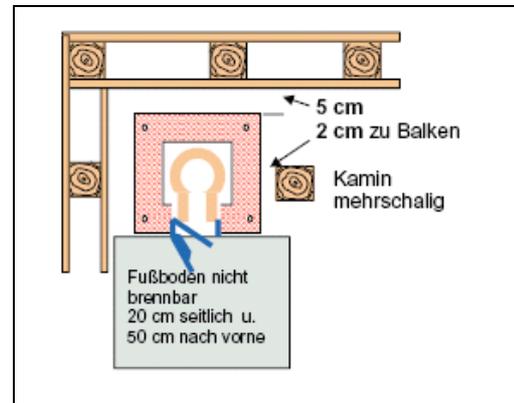

Dies gilt nicht für Kamine, die nur mit geringer Fläche an Bauteile, wie Fußleisten und Dachlatten, angrenzen. Zwischenräume in Decken- und Dachdurchführungen müssen mit nichtbrennbaren Baustoffen geringer Leitfähigkeit ausgefüllt sein.

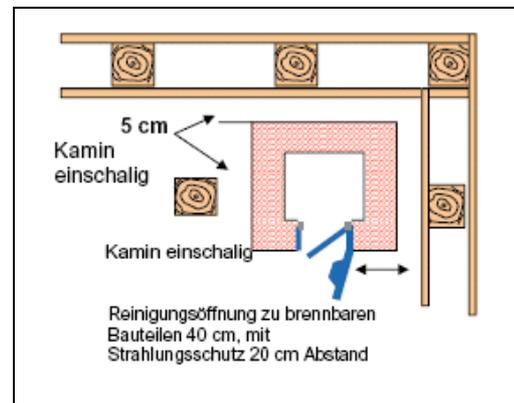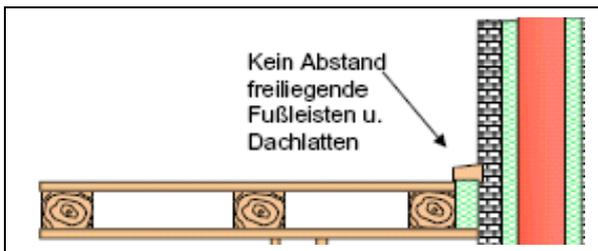

### Verbindungsstücken zu Kaminen (Gesetzestext)


müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten.

Es genügt ein Abstand von mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind.

Soweit sie durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen, müssen sie

- in einem Abstand von mindestens 20 cm mit einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein o d e r
- in einem Umkreis von 20 cm mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein.

siehe zeichnerische Darstellungen:

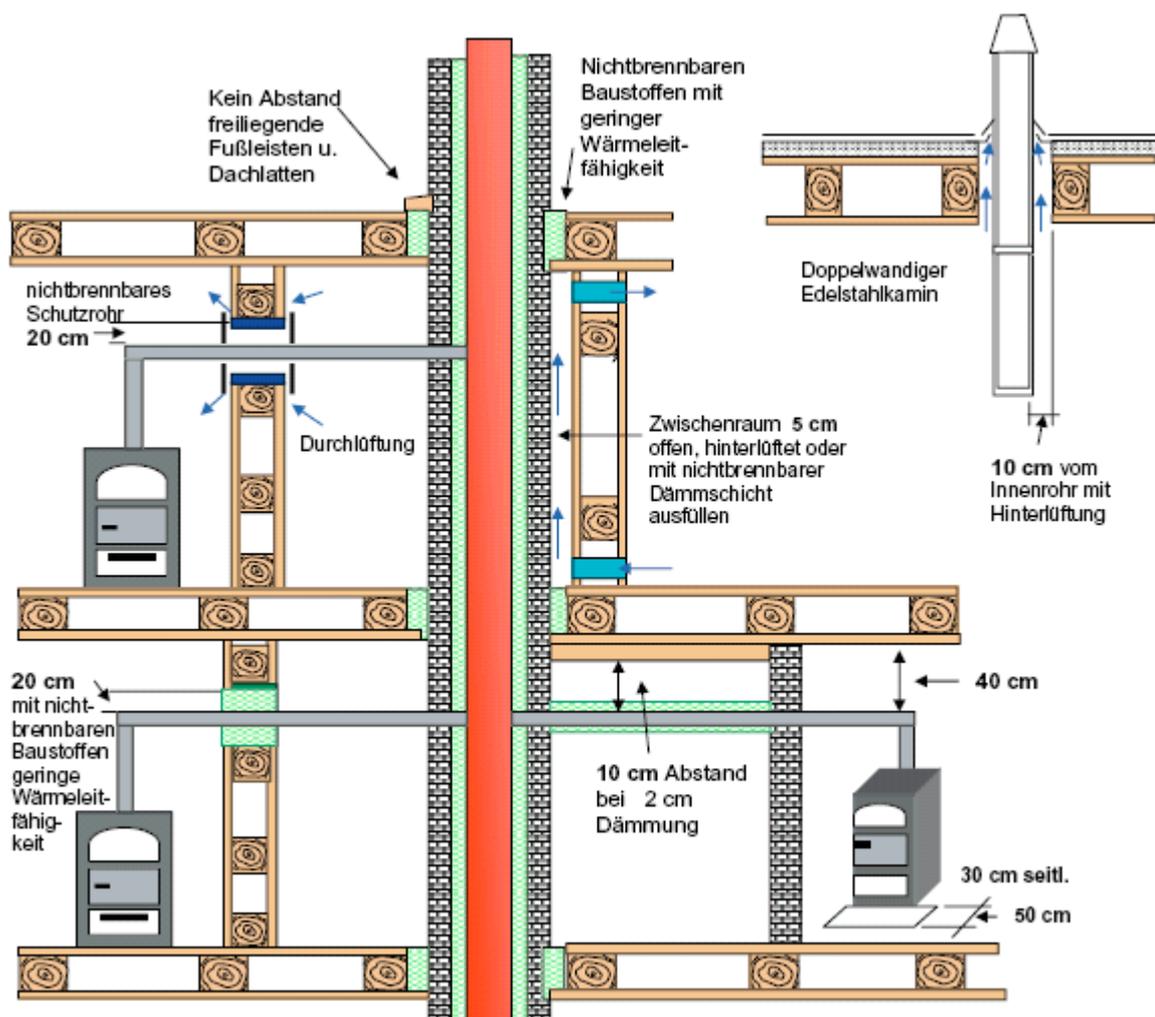

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.